CYS

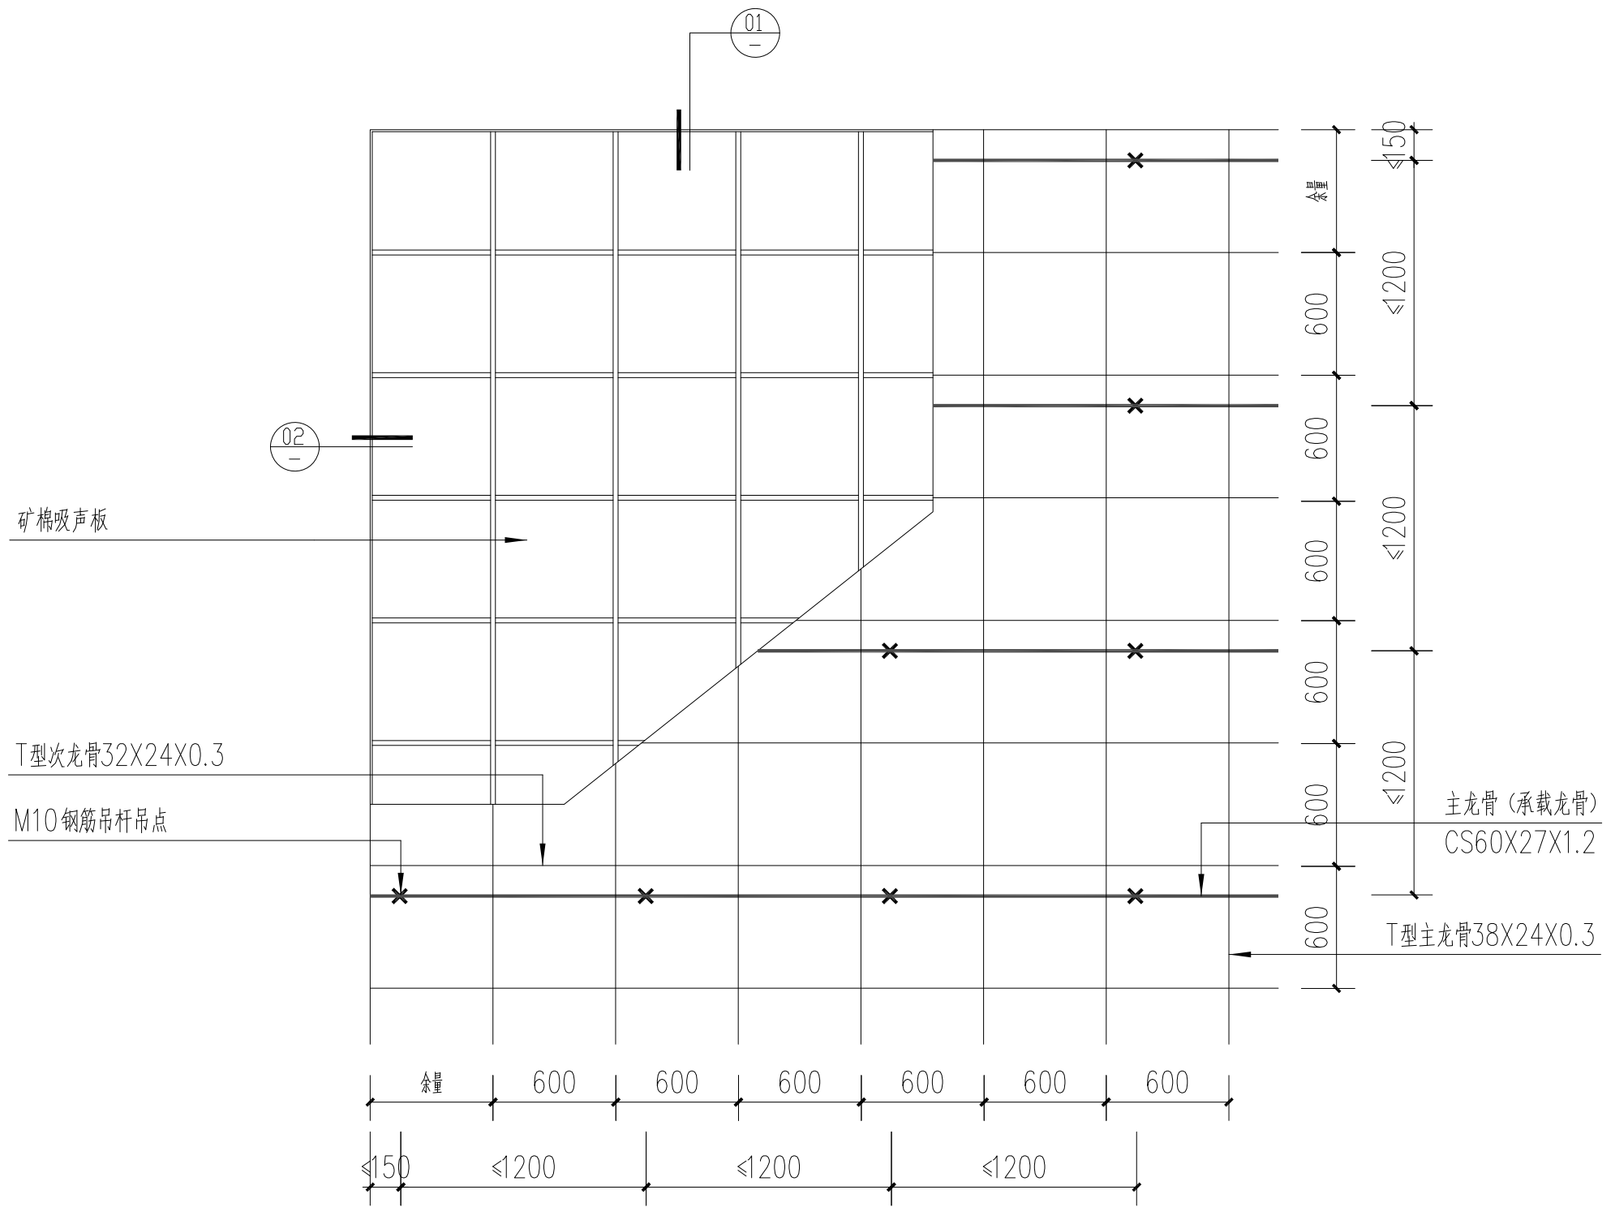

矿棉板吊顶平面图

注：1、检修区及检修通道内采用12mm厚矿棉板，

2、矿棉板吊顶风口做法参照12J502-2图集B46页

3、矿棉板吊顶灯具做法参照12J502-2图集B47、B48页

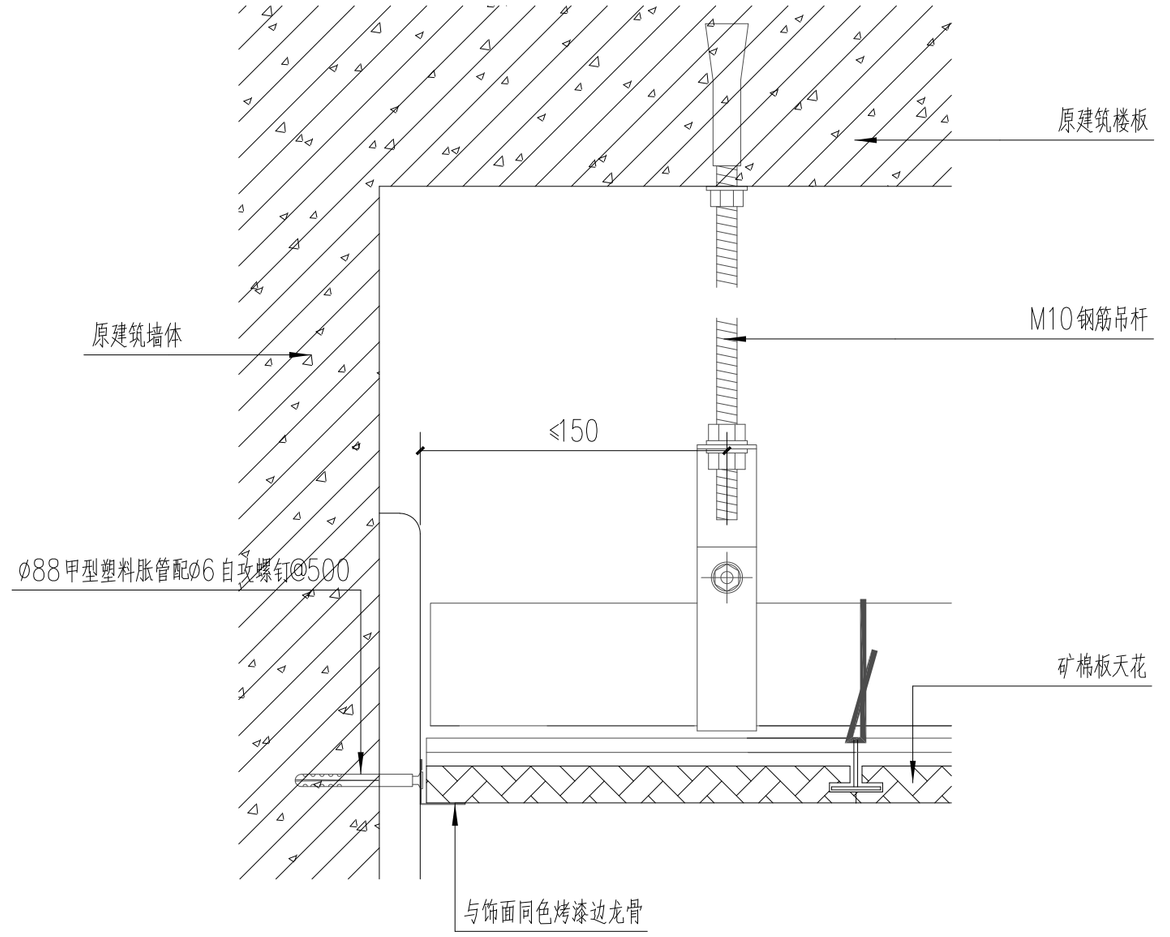

矿棉板吊顶详图1

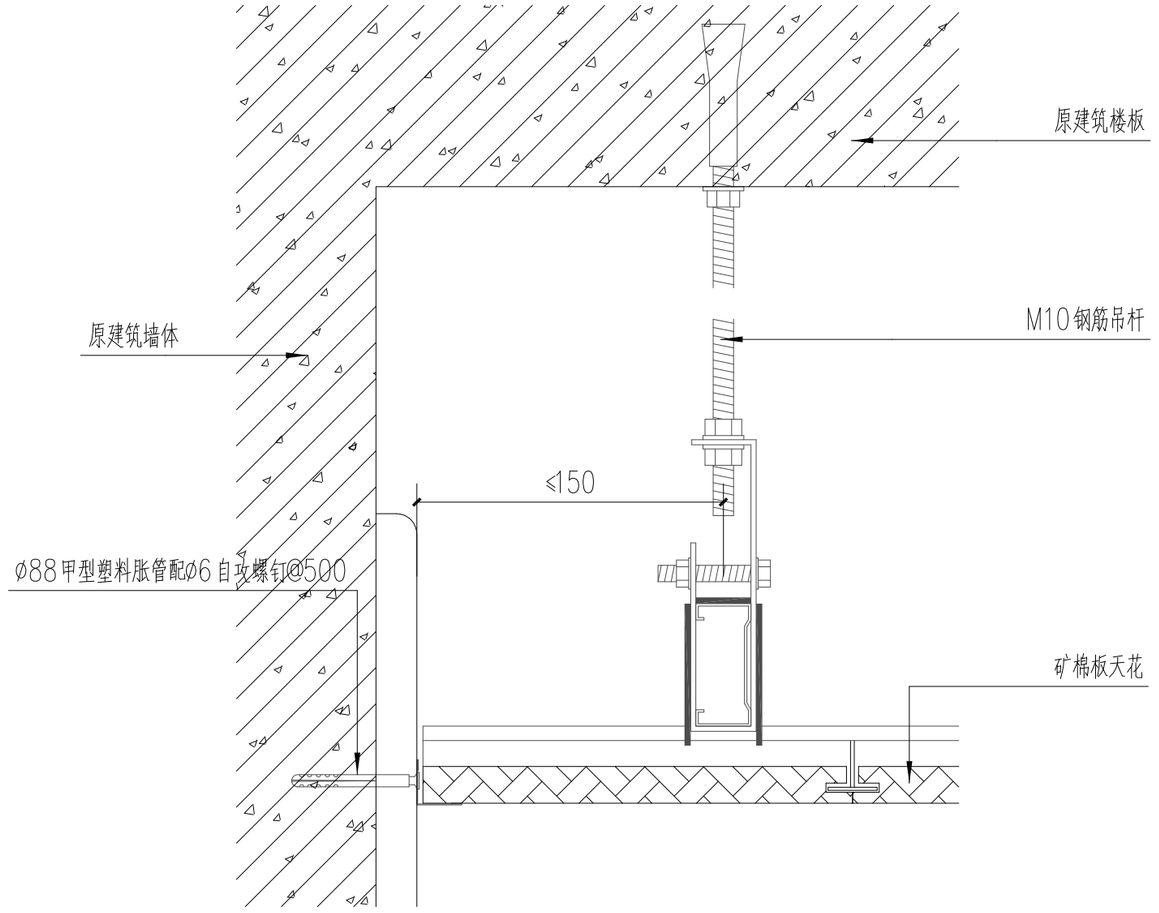

矿棉板吊顶详图2

设计单位	建筑行业（建筑工程）甲级 A133A02327 市政行业专业乙级 风景园林专项甲级 城乡规划编制乙级 浙江恒欣设计集团股份有限公司 上海市松江区中辰路111号1号楼2楼 TEL:021-67658768 18930288499	会签栏	建	审定		项目负责人		建设单位：天山电影制片厂	图名	矿棉板吊顶平面及详图	比例	1:100	出图负责人		注册结构师执业用章	注册建筑师执业用章	未盖出图专用章无效
		结	水	审核		专业负责人		项目名称：天山电影制片厂少数民族语影片译制审片厅维修改造项目			图号	ZS-26					
		电	暖	校对		设计/绘图		单体名称：天山电影制片厂少数民族影视制作中心	工程编号		出图日期	2026.3	版次	1			